


更新前図面


〇〇工場 1階

今回は工事しないため対象外

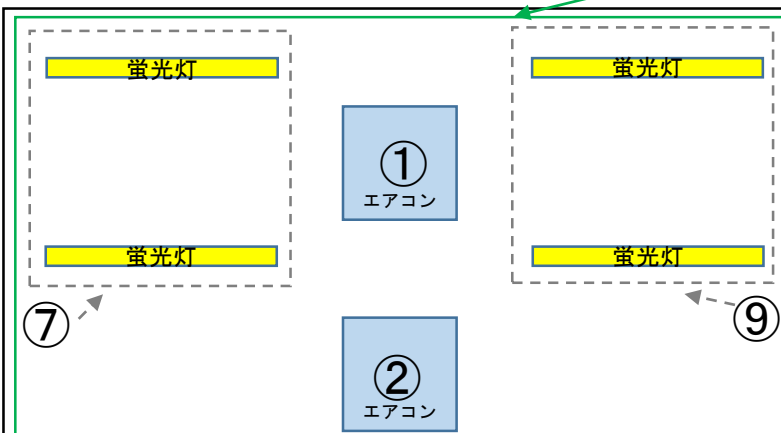


事務室

内観①

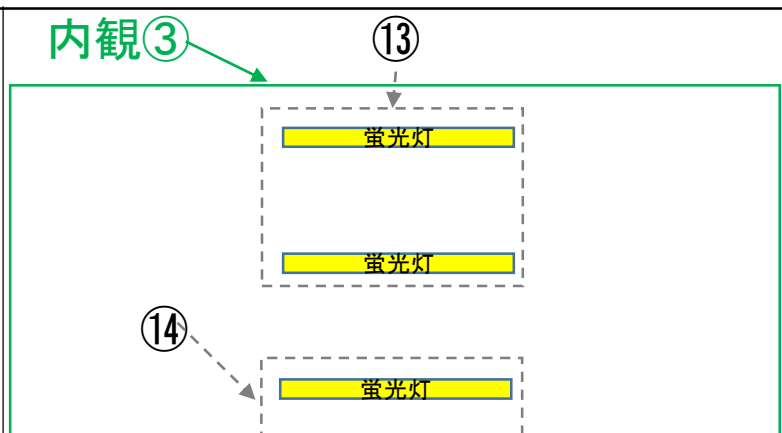

従業員休憩室

内観④

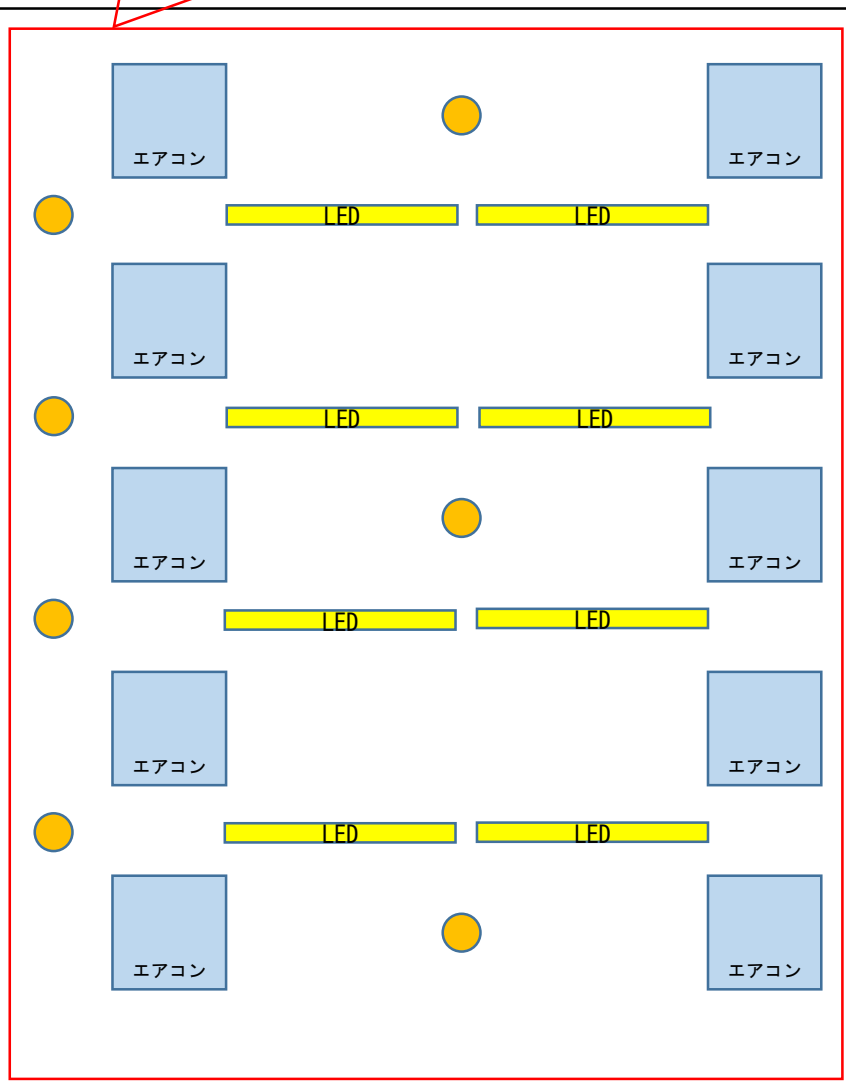

熱処理室






⑳

- ⑰ エアコン 室外機①
- ⑱ エアコン 室外機②
- ⑲ エアコン 室外機③
- ⑳ エアコン 室外機④
- ㉑ エアコン 室外機⑤
- ㉒ エアコン 室外機⑥
- ⑳ エアコン 室外機⑦
- ㉑ エアコン 室外機⑧
- ㉒ エアコン 室外機⑨
- ㉓ エアコン 室外機⑩

更新後図面

〇〇工場 1階

今回は工事しないため対象外

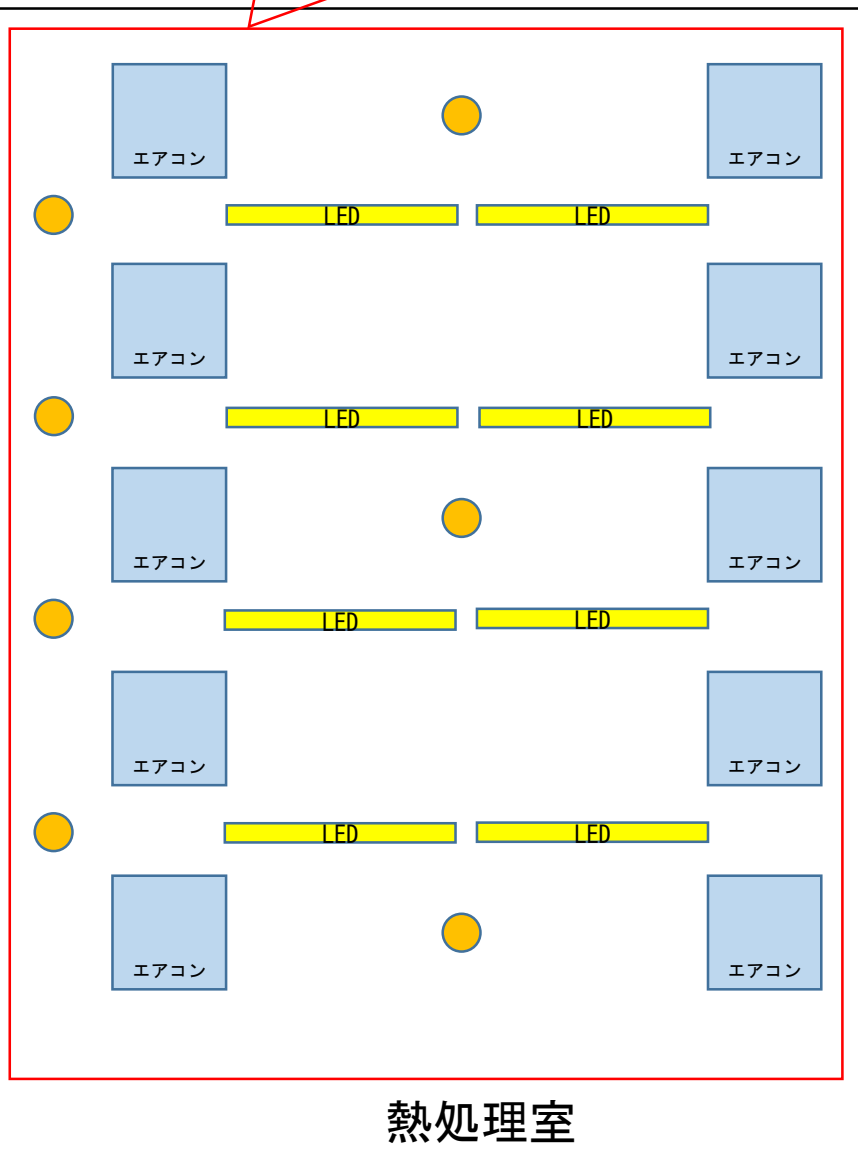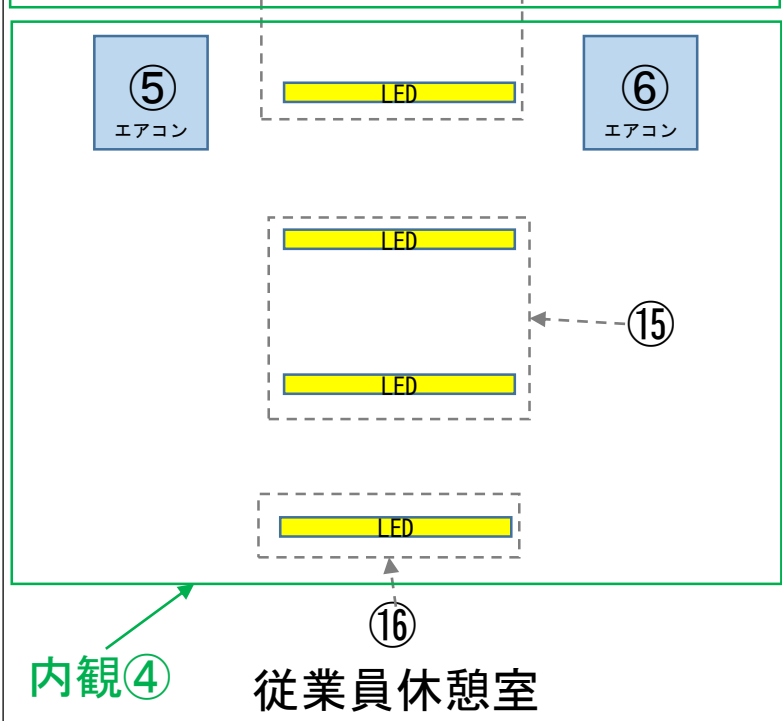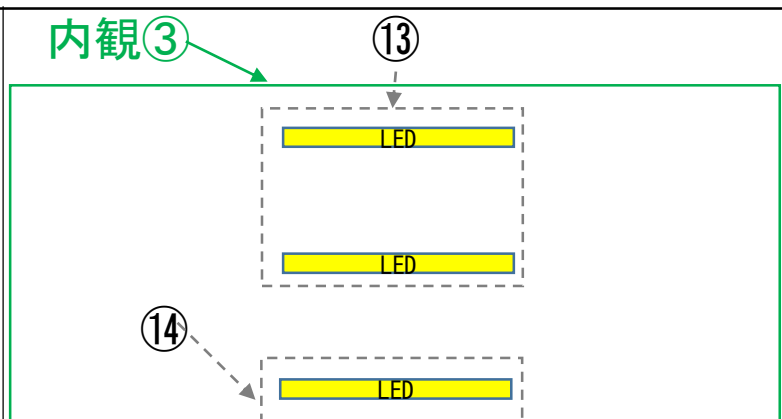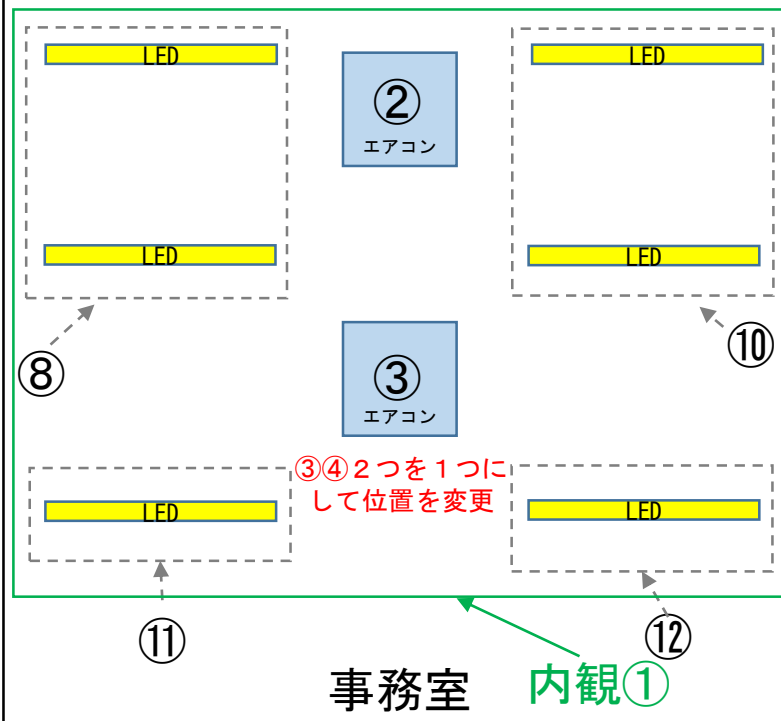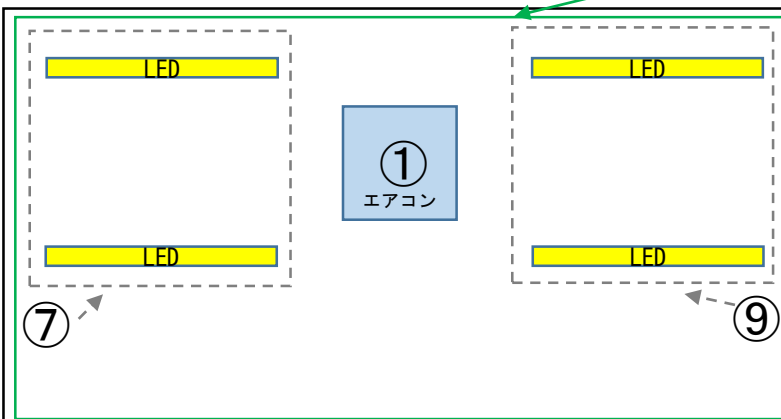

- ①7 エアコン 室外機①
- ①8 エアコン 室外機 ②③
- ①9 エアコン 室外機 ⑤⑥
- ①10 エアコン 室外機⑦
- ①11 エアコン 室外機⑧
- ①12 エアコン 室外機⑨
- ①13 エアコン 室外機⑩